

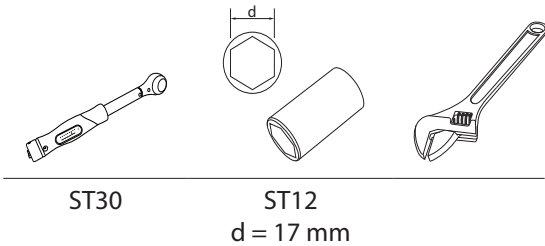


1.


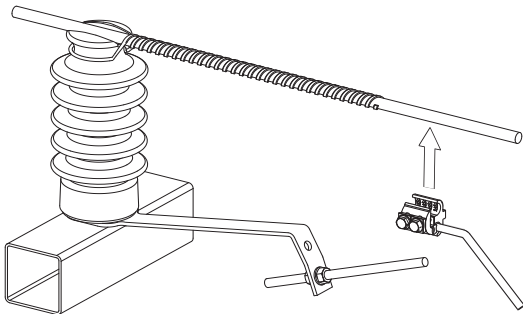


	GTIN	mm ²	Un kV	L mm			
				12 kV	24 kV	36 kV	42 kV
SDI20.2	6418677418600	50-157	12 - 42	90...100	130...150	220...250	300...330
SDI20.241	6438100318727	150-241	12 - 42	90...100	130...150	220...250	300...330

2.

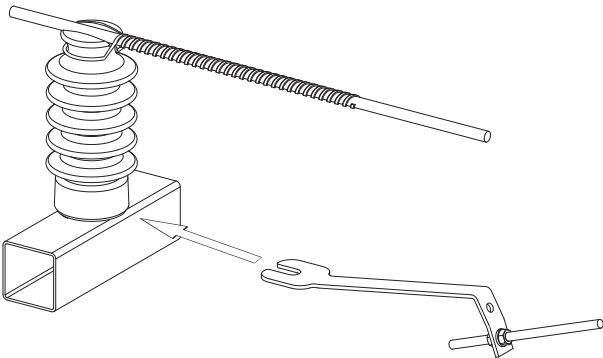

3.

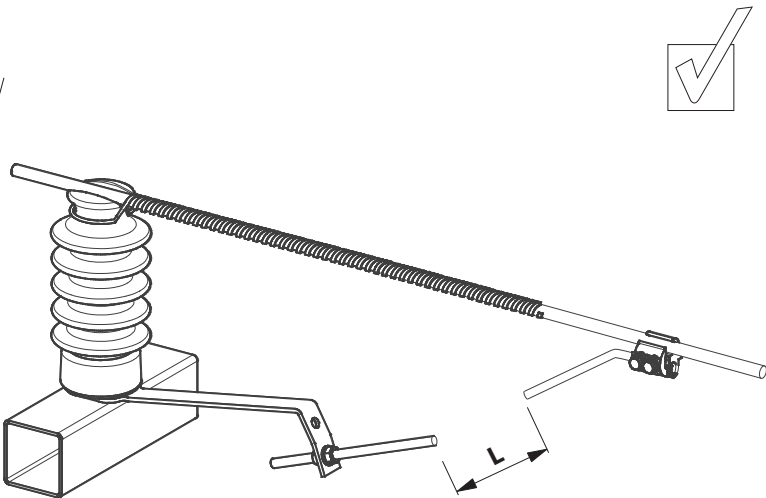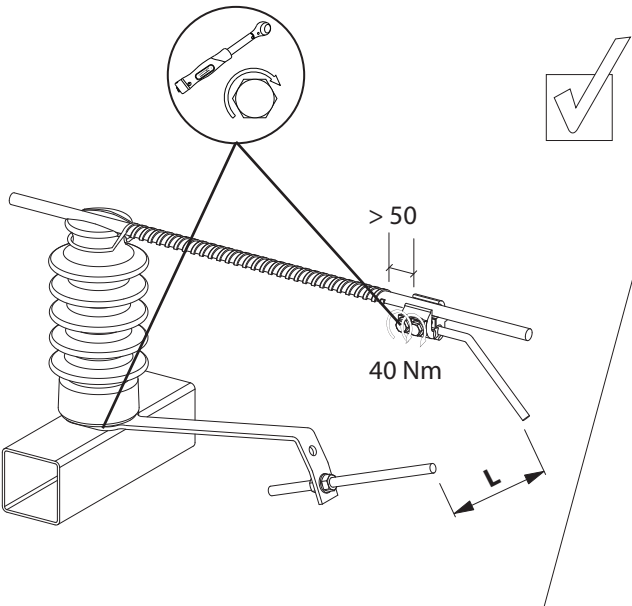

(CZE) PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ - Montáž výrobku smí provádět pouze k tomu způsobilá osoba s odpovídajícím proškolením, praxí a s dostatečnými znalostmi bezpečnosti a postupů instalace ve vztahu k elektrickým zařízením. Pokud místní legislativa stanoví požadavky vztahující se k takovému proškolení nebo požadovaným znalostem ohledně montáže elektrického zařízení, musí výše uvedená osoba tyto požadavky splňovat. - ENSTO nepřebírá žádnou odpovědnost ve vztahu k nárokům vyplývajícím z nesprávného použití nebo nesprávné montáže, anebo nerespektování národních předpisů bezpečnosti výrobků či jiných národních předpisů. - UPOZORNĚNÍ: Nedodržení instrukce k montáži může mít za následek poškození výrobku nebo i vážné či
--